



ARQUIPEO SÃO PAULO/SP

CLIENTE: BROOKFIELD

CONSTRUTORA: ROCONTEC

**SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM
EQUIPAMENTOS “VRF” A AR**

CAPACIDADE TOTAL: 1.833 HP

CERTIFICAÇÃO LEED GOLD



01



WWW.BESTCLIMA.COM.BR



BESTCLIMA



@BESTCLIMAARCONDICIONADO



ALMAGAH 227 SÃO PAULO/SP

CLIENTE: PORTE ENGENHARIA

**SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM
EQUIPAMENTOS “VRF” A AR**

CAPACIDADE TOTAL: 2.208 HP

CERTIFICAÇÃO AQUA-HQE TM



02




WWW.BESTCLIMA.COM.BR



BESTCLIMA



@BESTCLIMAARCONDICIONADO

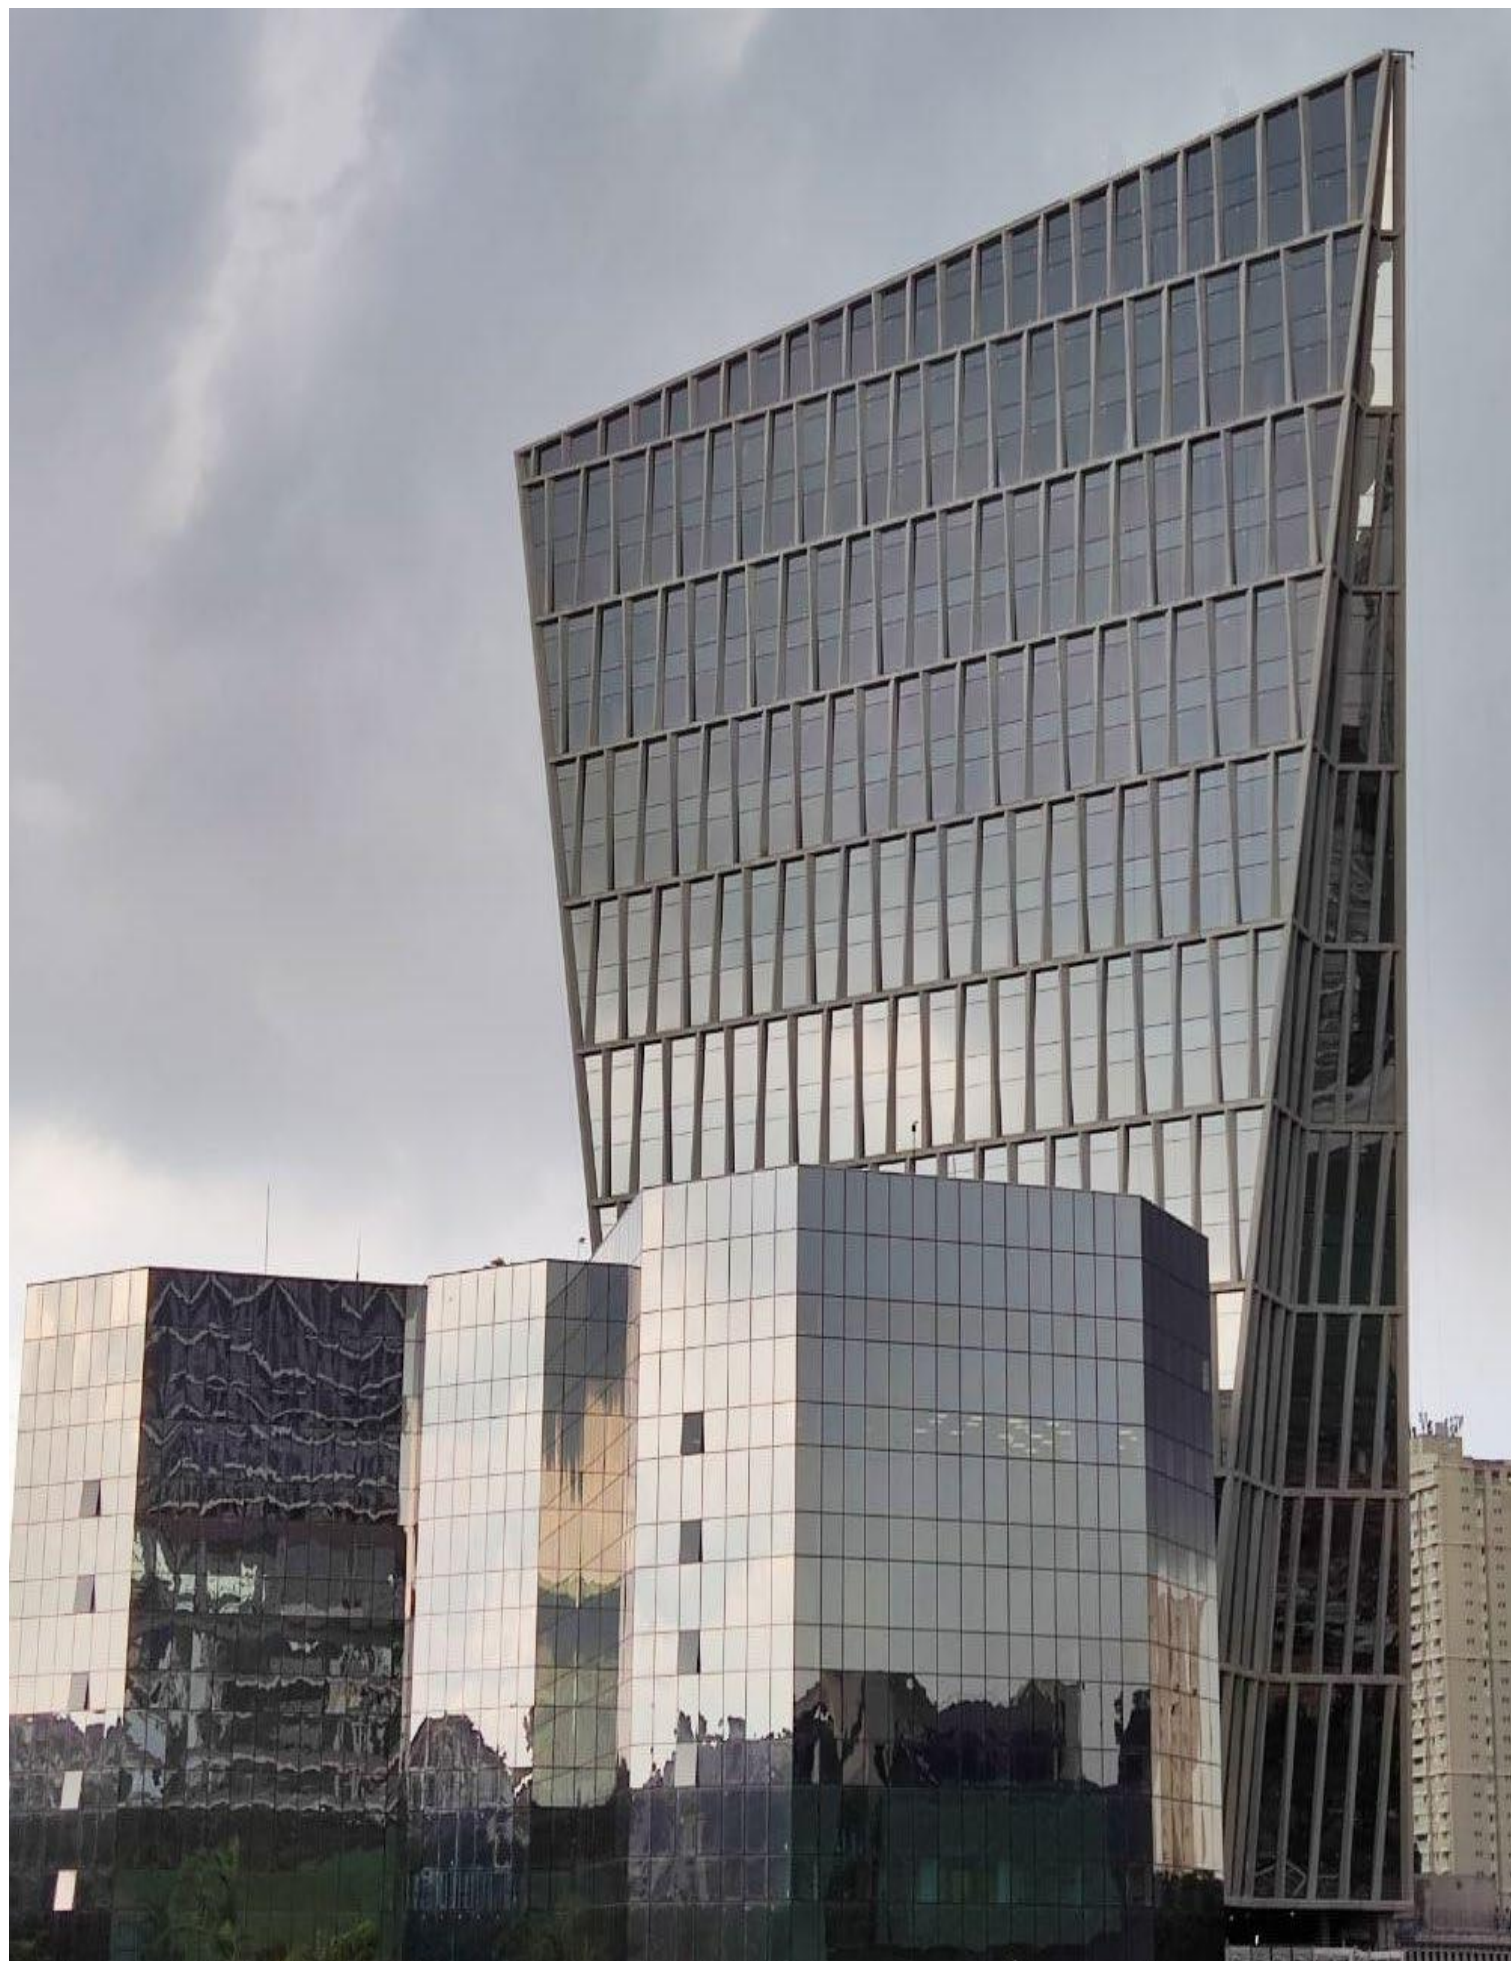

LUNA NOVA SÃO PAULO/SP

CLIENTE: AUTONOMY INVESTIMENTOS

CONSTRUTORA: BN ENGENHARIA

**SISTEMA DE AR CONDICIONADO
COM EQUIPAMENTOS “VRF” A ÁGUA**

CAPACIDADE TOTAL: 2.850 HP

CERTIFICAÇÃO LEED GOLD, LEED ZERO
E WELL BUILDING STANDARDS



LEEDZero



03



WWW.BESTCLIMA.COM.BR



BESTCLIMA



@BESTCLIMAARCONDICIONADO



HY PINHEIROS SÃO PAULO/SP

CONSTRUTORA: PORTO FERRAZ

SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM EQUIPAMENTOS “VRF” A AR

CAPACIDADE TOTAL: 661 HP

CERTIFICAÇÃO LEED GOLD



04



WWW.BESTCLIMA.COM.BR



BESTCLIMA



@BESTCLIMAARCONDICIONADO



JHA CORPORATE BOUTIQUE SÃO PAULO/SP

CONSTRUTORA: PORTO FERRAZ

**SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM
EQUIPAMENTOS “VRF” A AR**

CAPACIDADE TOTAL: 230 HP

CERTIFICAÇÃO LEED SILVER



05




WWW.BESTCLIMA.COM.BR



BESTCLIMA



@BESTCLIMAARCONDICIONADO

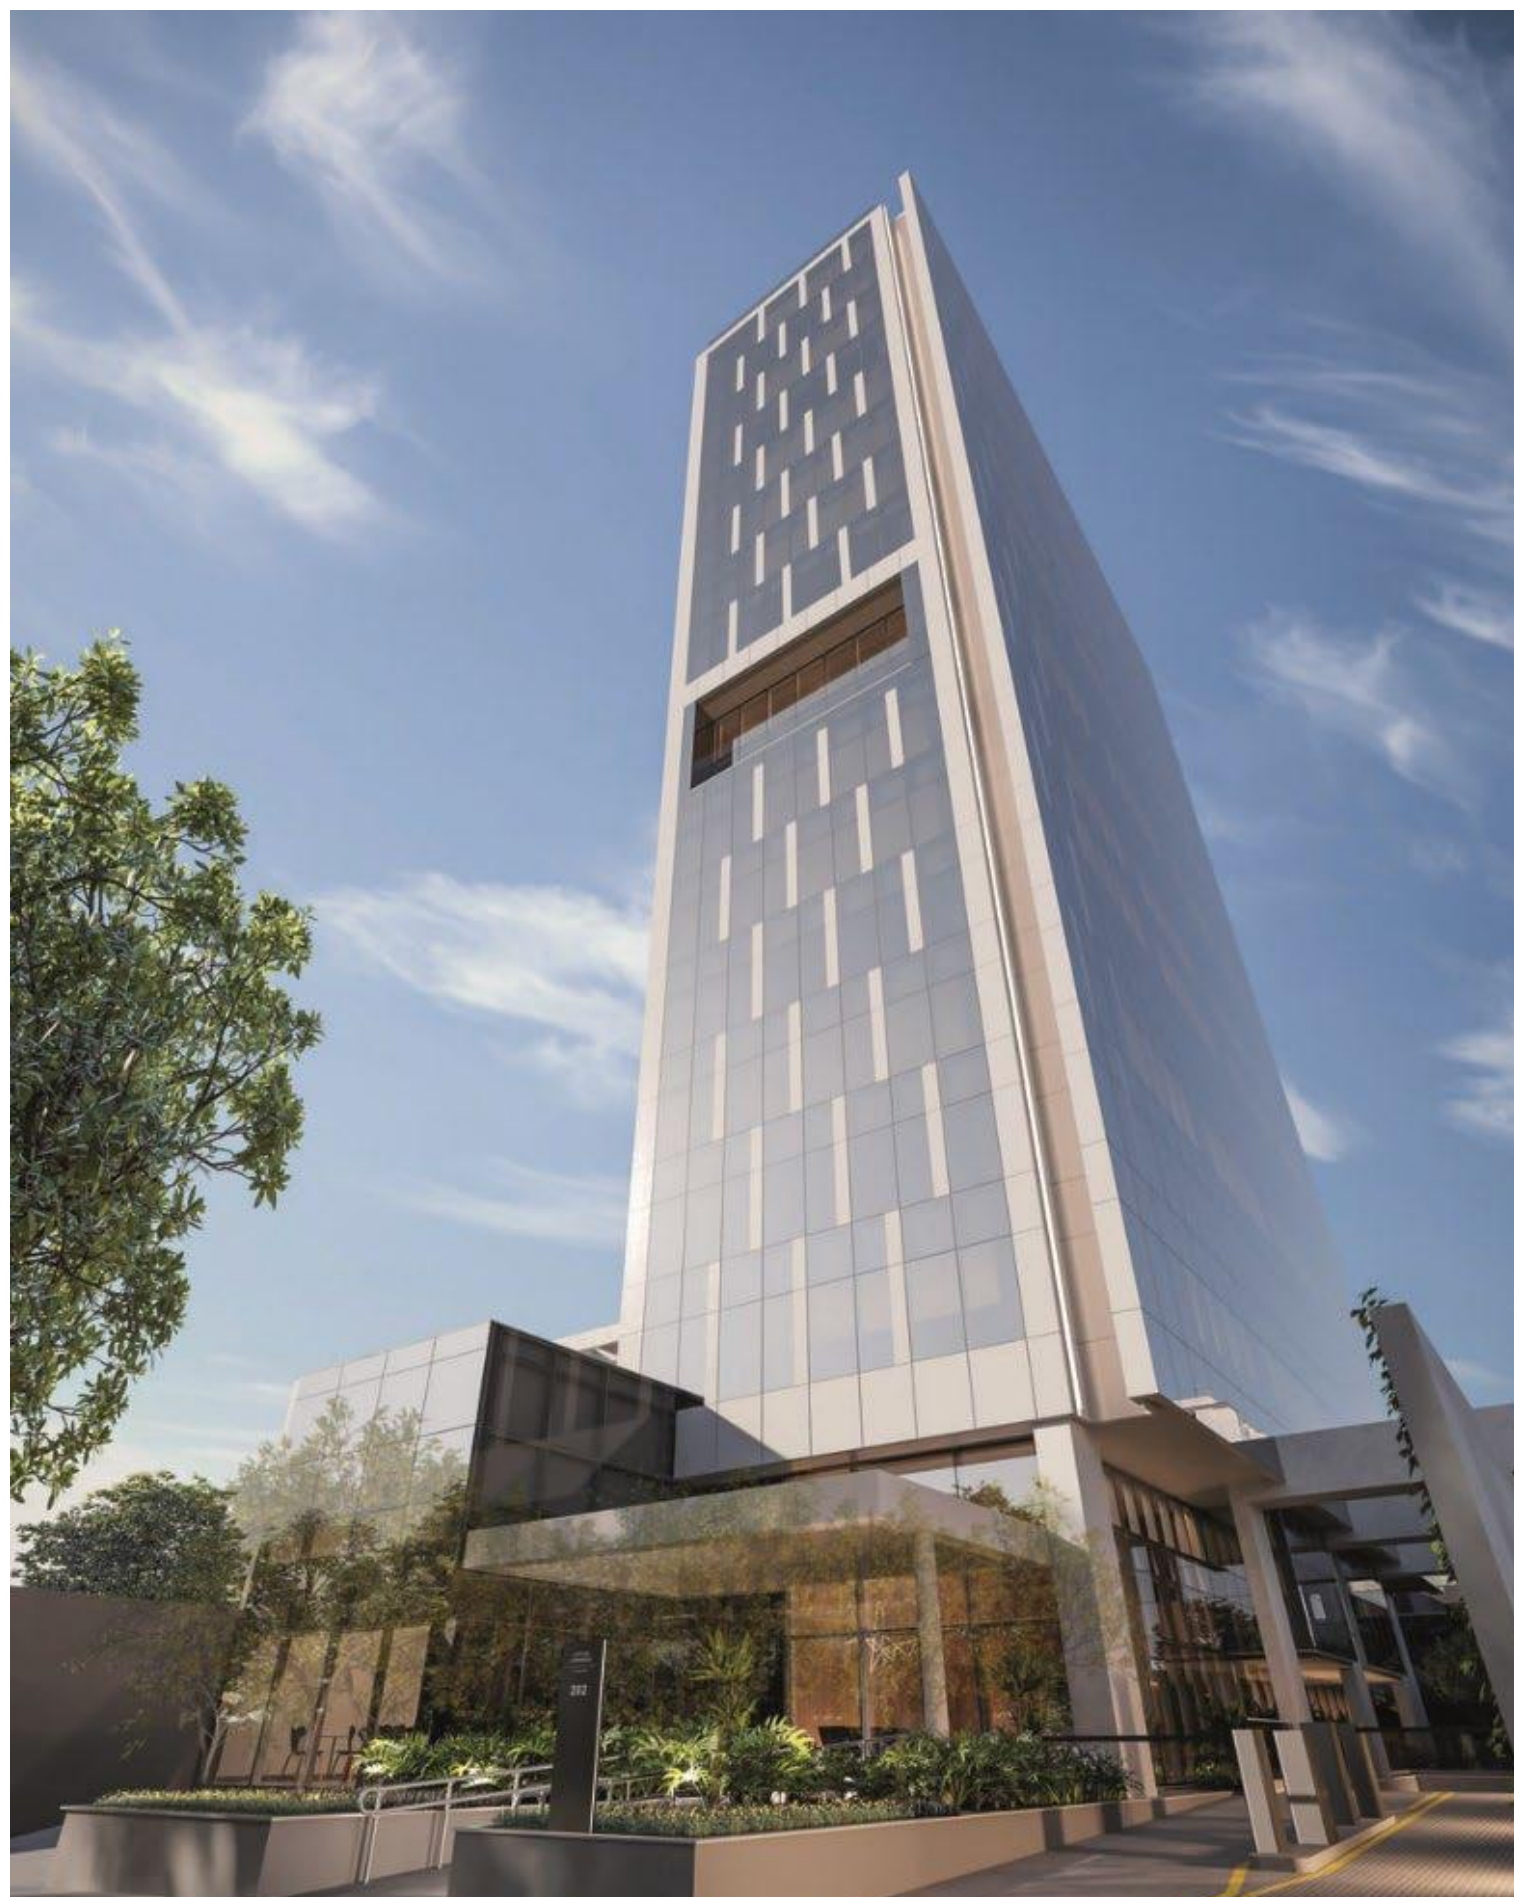

LATITUDE 23 SÃO PAULO/SP

CLIENTE: AAM INCORPORADORA

**SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM
EQUIPAMENTOS “VRF” A AR**

CAPACIDADE TOTAL: 420 HP

CERTIFICAÇÃO LEED



06



WWW.BESTCLIMA.COM.BR



BESTCLIMA



@BESTCLIMAARCONDICIONADO



LUNA CRESCENTE SÃO PAULO/SP

CLIENTE: AUTONOMY INVESTIMENTOS

CONSTRUTORA: BN ENGENHARIA

RETROFIT DO SISTEMA DE ÁGUA GELADA

CAPACIDADE TOTAL: 600 TR



07



WWW.BESTCLIMA.COM.BR



BESTCLIMA



@BESTCLIMAARCONDICIONADO



O PARQUE SÃO PAULO/SP

**CLIENTE: GAMARO INCORPORADORA
CONSÓRCIO PORTO FERRAZ E RFM**

**SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM
EQUIPAMENTOS “VRF” A AR**

CAPACIDADE TOTAL: 5.313 HP

CERTIFICAÇÃO LEED GOLD



2024

08



WWW.BESTCLIMA.COM.BR



BESTCLIMA



@BESTCLIMAARCONDICIONADO



EDIFÍCIO INFINITY TOWER SÃO PAULO/SP

**CLIENTE: YUNI GTIS LEOPOLDO GREEN
EMPREEND. E PARTIC. LTDA.**

CONSTRUTORA: MÉTODO

**SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM
“VRF” A ÁGUA E “CHILLER” COM
COMPRESSOR MANCAL MAGNÉTICO**

**CAPACIDADE TOTAL: 1.400 HP + 180 TR
DE ÁGUA GELADA**

CERTIFICAÇÃO LEED PLATINUM



09



WWW.BESTCLIMA.COM.BR



BESTCLIMA



@BESTCLIMAARCONDICIONADO



TOTVS SÃO PAULO/SP

CONSTRUTORA: INOVALI

**SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM
EQUIPAMENTOS “VRF” A AR**

CAPACIDADE TOTAL: 1.540 HP

CERTIFICAÇÃO LEED PLATINUM



10




WWW.BESTCLIMA.COM.BR



BESTCLIMA



@BESTCLIMAARCONDICIONADO

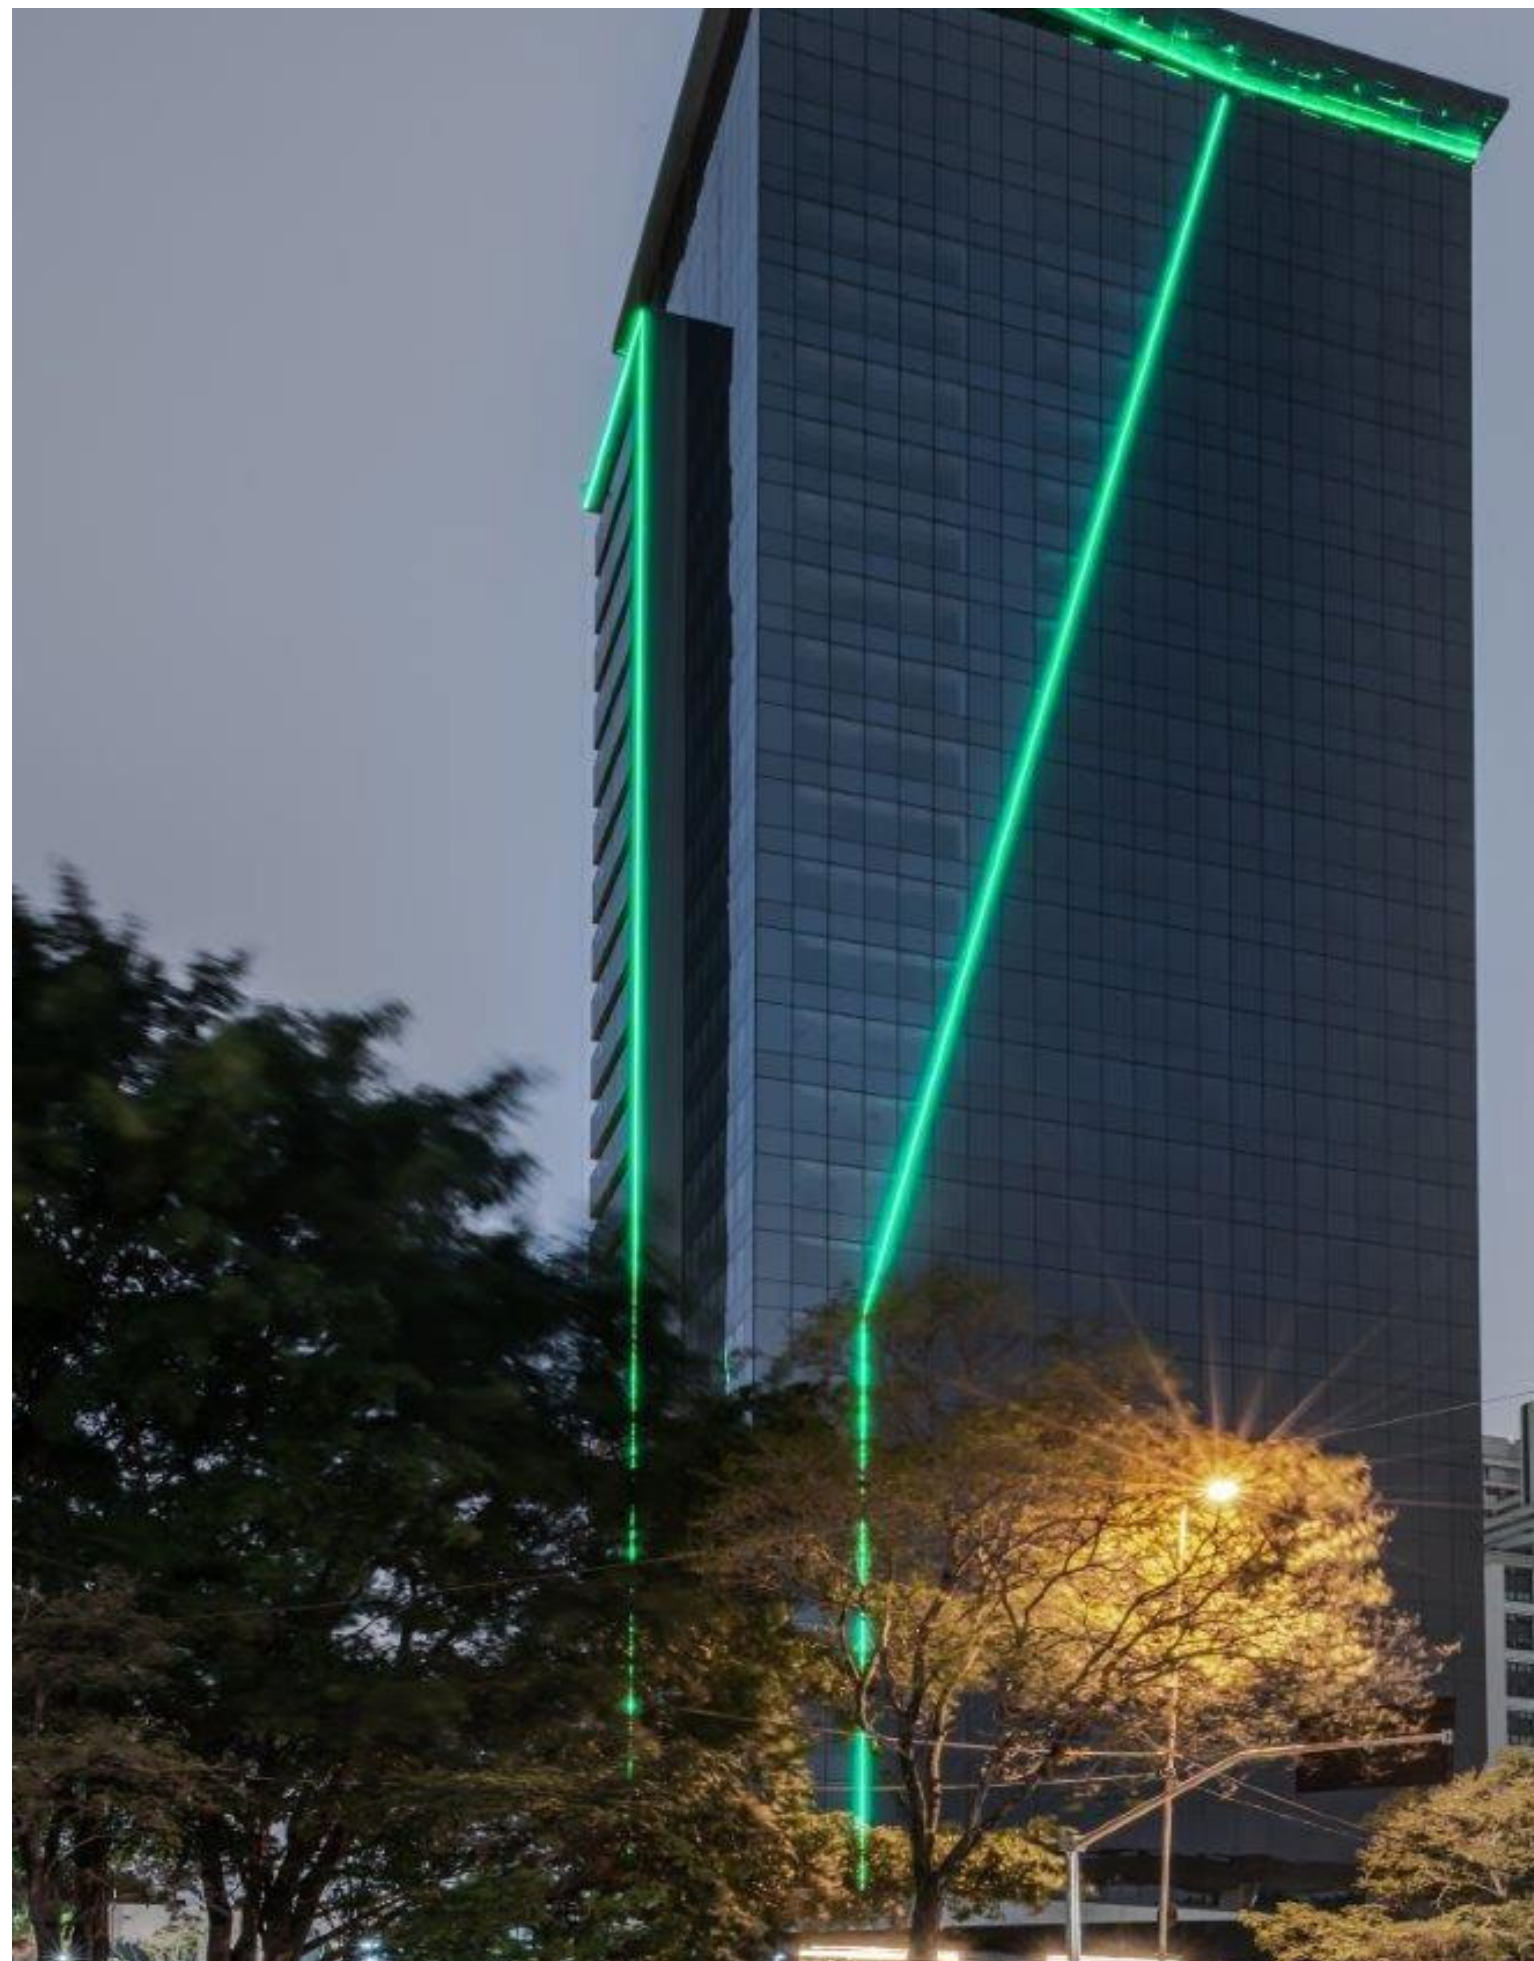

EDIFÍCIO APOGEE CORPORATE SÃO PAULO/SP

CLIENTE: AAM INCORPORADORA

CONSTRUTORA: FIVE

**SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM
EQUIPAMENTOS “VRF” A AR**

CAPACIDADE TOTAL: 650 HP

CERTIFICAÇÃO LEED GOLD





CASTELO BRANCO OFFICE PARK TORRE I JACARANDÁ E TORRE II JATOBÁ SÃO PAULO/SP

CONSTRUTORA: TOLEDO FERRARI

**SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM SELF
A ÁGUA DE ALTA EFICIÊNCIA**

CAPACIDADE TOTAL: 2.800 TR

CERTIFICAÇÃO LEED GOLD



12




WWW.BESTCLIMA.COM.BR



BESTCLIMA



@BESTCLIMAARCONDICIONADO

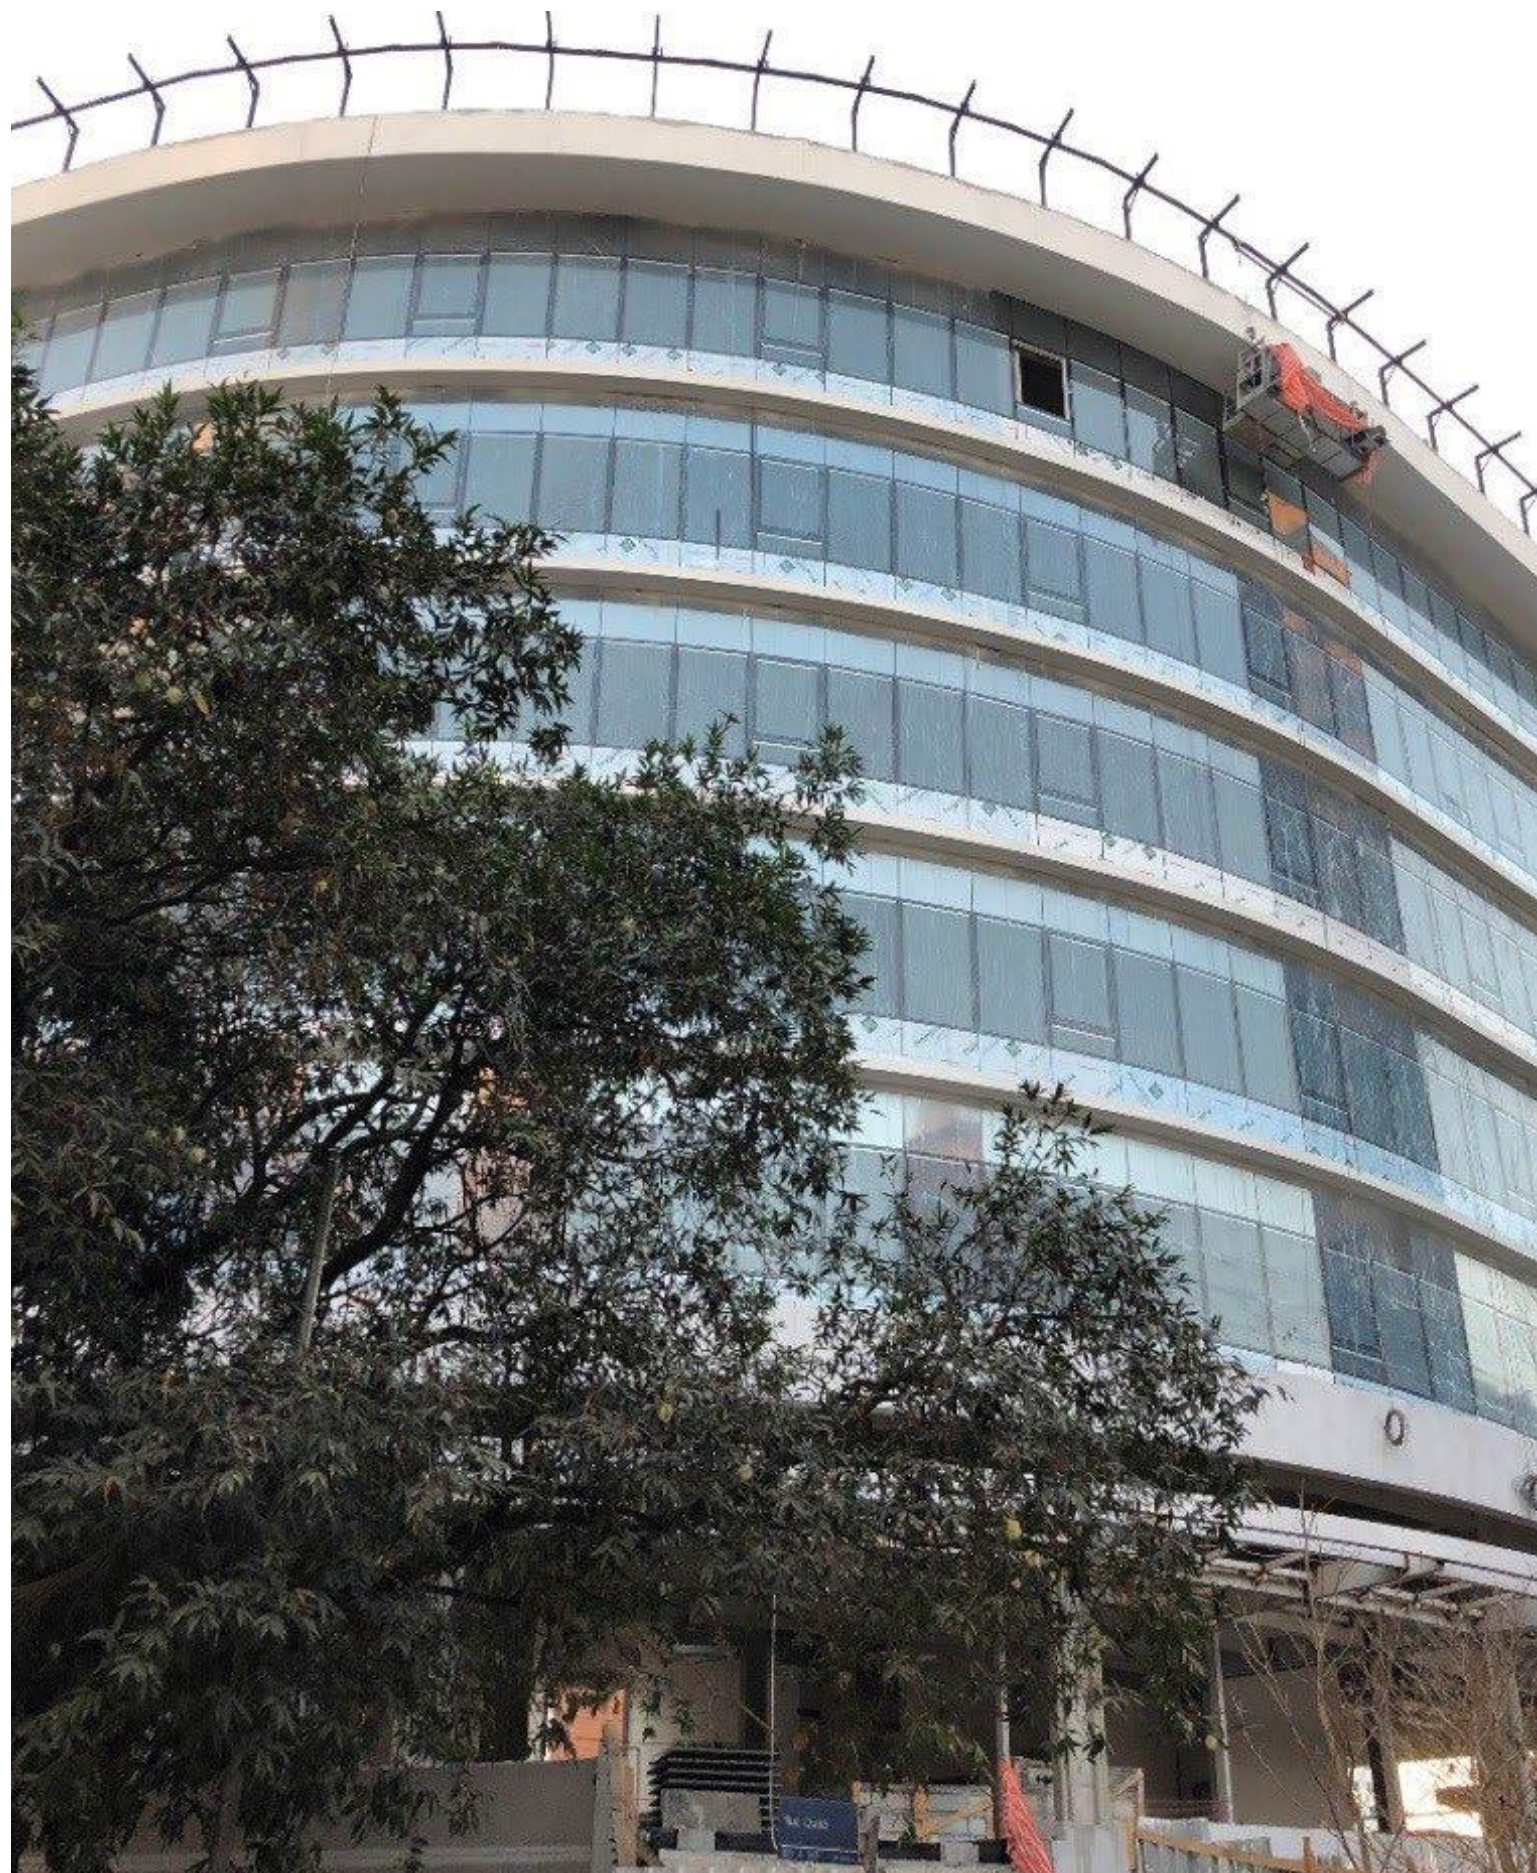

INSPER SÃO PAULO/SP

CONSTRUTORA: R. YAZBEK

**SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM
EQUIPAMENTOS “GHP”**

CAPACIDADE TOTAL: 656 HP

CERTIFICAÇÃO LEED CORE & SHEL



13



WWW.BESTCLIMA.COM.BR



BESTCLIMA



@BESTCLIMAARCONDICIONADO



SEDE BANCO DO BRASIL COMPLEXO IMOBILIÁRIO GREEN TOWERS BRASÍLIA/DF

**CLIENTE: TISHMAN – TS-7 PARTICIPAÇÕES
LTDA**

**SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM SELF
CONTAINED A ÁGUA DE ALTA EFICIÊNCIA**

CAPACIDADE TOTAL: 2.500 TR

CERTIFICAÇÃO LEED PLATINUM





SEDE BOTICÁRIO CORPORATE JARDIM BOTÂNICO CURITIBA/PR

GERENCIADORA: ENGINEERING S/A

**SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM
EQUIPAMENTOS “VRF”**

CAPACIDADE TOTAL: 1.838 HP

CERTIFICAÇÃO LEED GOLD



15



WWW.BESTCLIMA.COM.BR



BESTCLIMA



@BESTCLIMAARCONDICIONADO



EDIFÍCIO COMERCIAL ATÍLIO INNOCENTI SÃO PAULO/SP

CLIENTE: GTIS CONSTRUTORA: HTB

**SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM
EQUIPAMENTOS “VRF” a ar**

CAPACIDADE TOTAL: 864 HP

CERTIFICAÇÃO LEED GOLD



16



WWW.BESTCLIMA.COM.BR



BESTCLIMA



@BESTCLIMAARCONDICIONADO



SHOPPING CIDADE JARDIM SÃO PAULO/SP

CONSTRUTORA: HOCHTIEF

SISTEMA DE AR CONDICIONADO

CAPACIDADE TOTAL: 3.000 TR



CERTIFICAÇÃO AQUA



17



WWW.BESTCLIMA.COM.BR



BESTCLIMA



@BESTCLIMAARCONDICIONADO



SANOFI -TIG 300 GUARULHOS/SP

CLIENTE: GLP - GLOBAL LOGISTICS PROPERTIES

CONSTRUTORA: LIBERCON

**SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO PARA
ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS COM VÍRUS VIVOS PARA
GALPÃO DE 36.000 M² COM “VRF” A AR E
“ROOF-TOP”**

PADRÃO FDA CONFORME A CFR 21 PART 11

**CAPACIDADE TOTAL: 1.050 TR DE
EXPANSÃO DIRETA**

CERTIFICAÇÃO LEED CORE & SHELL



18



WWW.BESTCLIMA.COM.BR



BESTCLIMA



@BESTCLIMAARCONDICIONADO



CD BOMI ITAPEVI/SP

**OBRA E POSTERIOR RETROFIT DOS SISTEMAS
DE AR CONDICIONADO E RESFRIAMENTO
ADIÁBÁTICO**

CAPACIDADE TOTAL: 1.775 TR

CERTIFICAÇÃO LEED SILVER





EDIFÍCIO TIME - JARDIM DAS PERDIZES SÃO PAULO/SP

CLIENTE: HINES

CONSTRUTORA: TECNISA S/A

**SISTEMA DE AR CONDICIONADO “GHP” E
VENTILAÇÃO MECÂNICA**

CAPACIDADE TOTAL: 1.140 HP

CERTIFICAÇÃO LEED CORE & SHELL



20



WWW.BESTCLIMA.COM.BR



BESTCLIMA



@BESTCLIMAARCONDICIONADO



BUT BUTANTÃ - ECO 336 EDIFÍCIO COMERCIAL SÃO PAULO/SP

CLIENTE: AAM INCORPORADORA

CONSTRUTORA: FIVE

**SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM
EQUIPAMENTOS “VRF” A AR**

CAPACIDADE TOTAL: 336 HP

CERTIFICAÇÃO LEED SILVER



21



WWW.BESTCLIMA.COM.BR



BESTCLIMA



@BESTCLIMAARCONDICIONADO



EDIFÍCIO CORPORATIVO ROBERTO MARINHO SQUARE SÃO PAULO/SP

CONSTRUTORA: BN ENGENHARIA

**SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM
EQUIPAMENTOS “VRF”**

CAPACIDADE TOTAL: 1.600 HP

CERTIFICAÇÃO LEED GOLD



22



WWW.BESTCLIMA.COM.BR



BESTCLIMA



@BESTCLIMAARCONDICIONADO



MORUMBI BUSINESS CENTER ATUAL SEDE ORACLE EDIFÍCIO COMERCIAL OSCAR CAJADO SÃO PAULO/SP

CONSTRUTORA: MÉTODO

**SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM
EQUIPAMENTOS “VRF” a ar**

CAPACIDADE TOTAL: 500 HP

CERTIFICAÇÃO LEED CORE SHELL



23



WWW.BESTCLIMA.COM.BR



BESTCLIMA



@BESTCLIMAARCONDICIONADO



TORRE Z – MORUMBI SÃO PAULO/SP

**CLIENTE: MORUMBI DO BRASIL PROJETOS
IMOB LTDA**

GERENCIADORA: ENGCONSULT

**SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM
EQUIPAMENTOS “VRF” A ÁGUA**

CAPACIDADE TOTAL: 2.160 HP

CERTIFICAÇÃO LEED GOLD



24



WWW.BESTCLIMA.COM.BR



BESTCLIMA



@BESTCLIMAARCONDICIONADO



EDIFÍCIO BARROS LOUREIRO SÃO PAULO/SP

CONSTRUTORA: MATEC ENGENHARIA

**RETROFIT DO SISTEMA DE AR
CONDICIONADO COM EQUIPAMENTOS “VRF”**

CAPACIDADE TOTAL: 575 HP

CERTIFICAÇÃO AQUA



25



WWW.BESTCLIMA.COM.BR



BESTCLIMA



@BESTCLIMAARCONDICIONADO



GALLERIA CORPORATE CAMPINAS/SP

CLIENTE: CARIBA EMPR. E PARTIC.LTDA SCP

GERENCIADORA: QOPP INCORPORADORA

**SISTEMAS DE AR CONDICIONADO COM
EQUIPAMENTOS “VRF”**

CAPACIDADE TOTAL: 300 HP

CERTIFICAÇÃO LEED SILVER



26



WWW.BESTCLIMA.COM.BR



BESTCLIMA



@BESTCLIMAARCONDICIONADO



CREDICITRUS –EDIFÍCIO SEDE BEBEDOURO/SP

**CLIENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO
CREDICITRUS**

GERENCIADORA: ENGINEERING S/A

**SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM
EQUIPAMENTOS “VRF” COM RECUPERAÇÃO
DE CALOR**

CAPACIDADE TOTAL: 350 TR

CERTIFICAÇÃO AQUA



27



WWW.BESTCLIMA.COM.BR



BESTCLIMA



@BESTCLIMAARCONDICIONADO



EDIFÍCIO ATRIUM FARIA LIMA SÃO PAULO/SP

CLIENTE: AUTONOMY INVESTIMENTOS

CONSTRUTORA: LIBERCON

**SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM
EQUIPAMENTOS “VRF”**

CAPACIDADE TOTAL: 928 HP

CERTIFICAÇÃO LEED SILVER



28



WWW.BESTCLIMA.COM.BR



BESTCLIMA



@BESTCLIMAARCONDICIONADO



P&G VIBRANT / LMC LOUVEIRA/SP

CLIENTE: P&G VIBRANT LIVING

**SISTEMA AR CONDICIONADO COM
EQUIPAMENTOS “VRF”**

CAPACIDADE TOTAL: 336 HP



CERTIFICAÇÃO LEED SILVER



29



WWW.BESTCLIMA.COM.BR



BESTCLIMA



@BESTCLIMAARCONDICIONADO